


RZUT PARTERU - FRAGMENT - PRALNIA 1:50

DPS ul. SŁOWACKIEGO

otok instalacji odgromowej

INSTALACJA ODPROWADZENIA PARY Z MAGLAWY
RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ DN 20
wg PROJEKTU SANITARNEGO

otok instalacji odgromowej

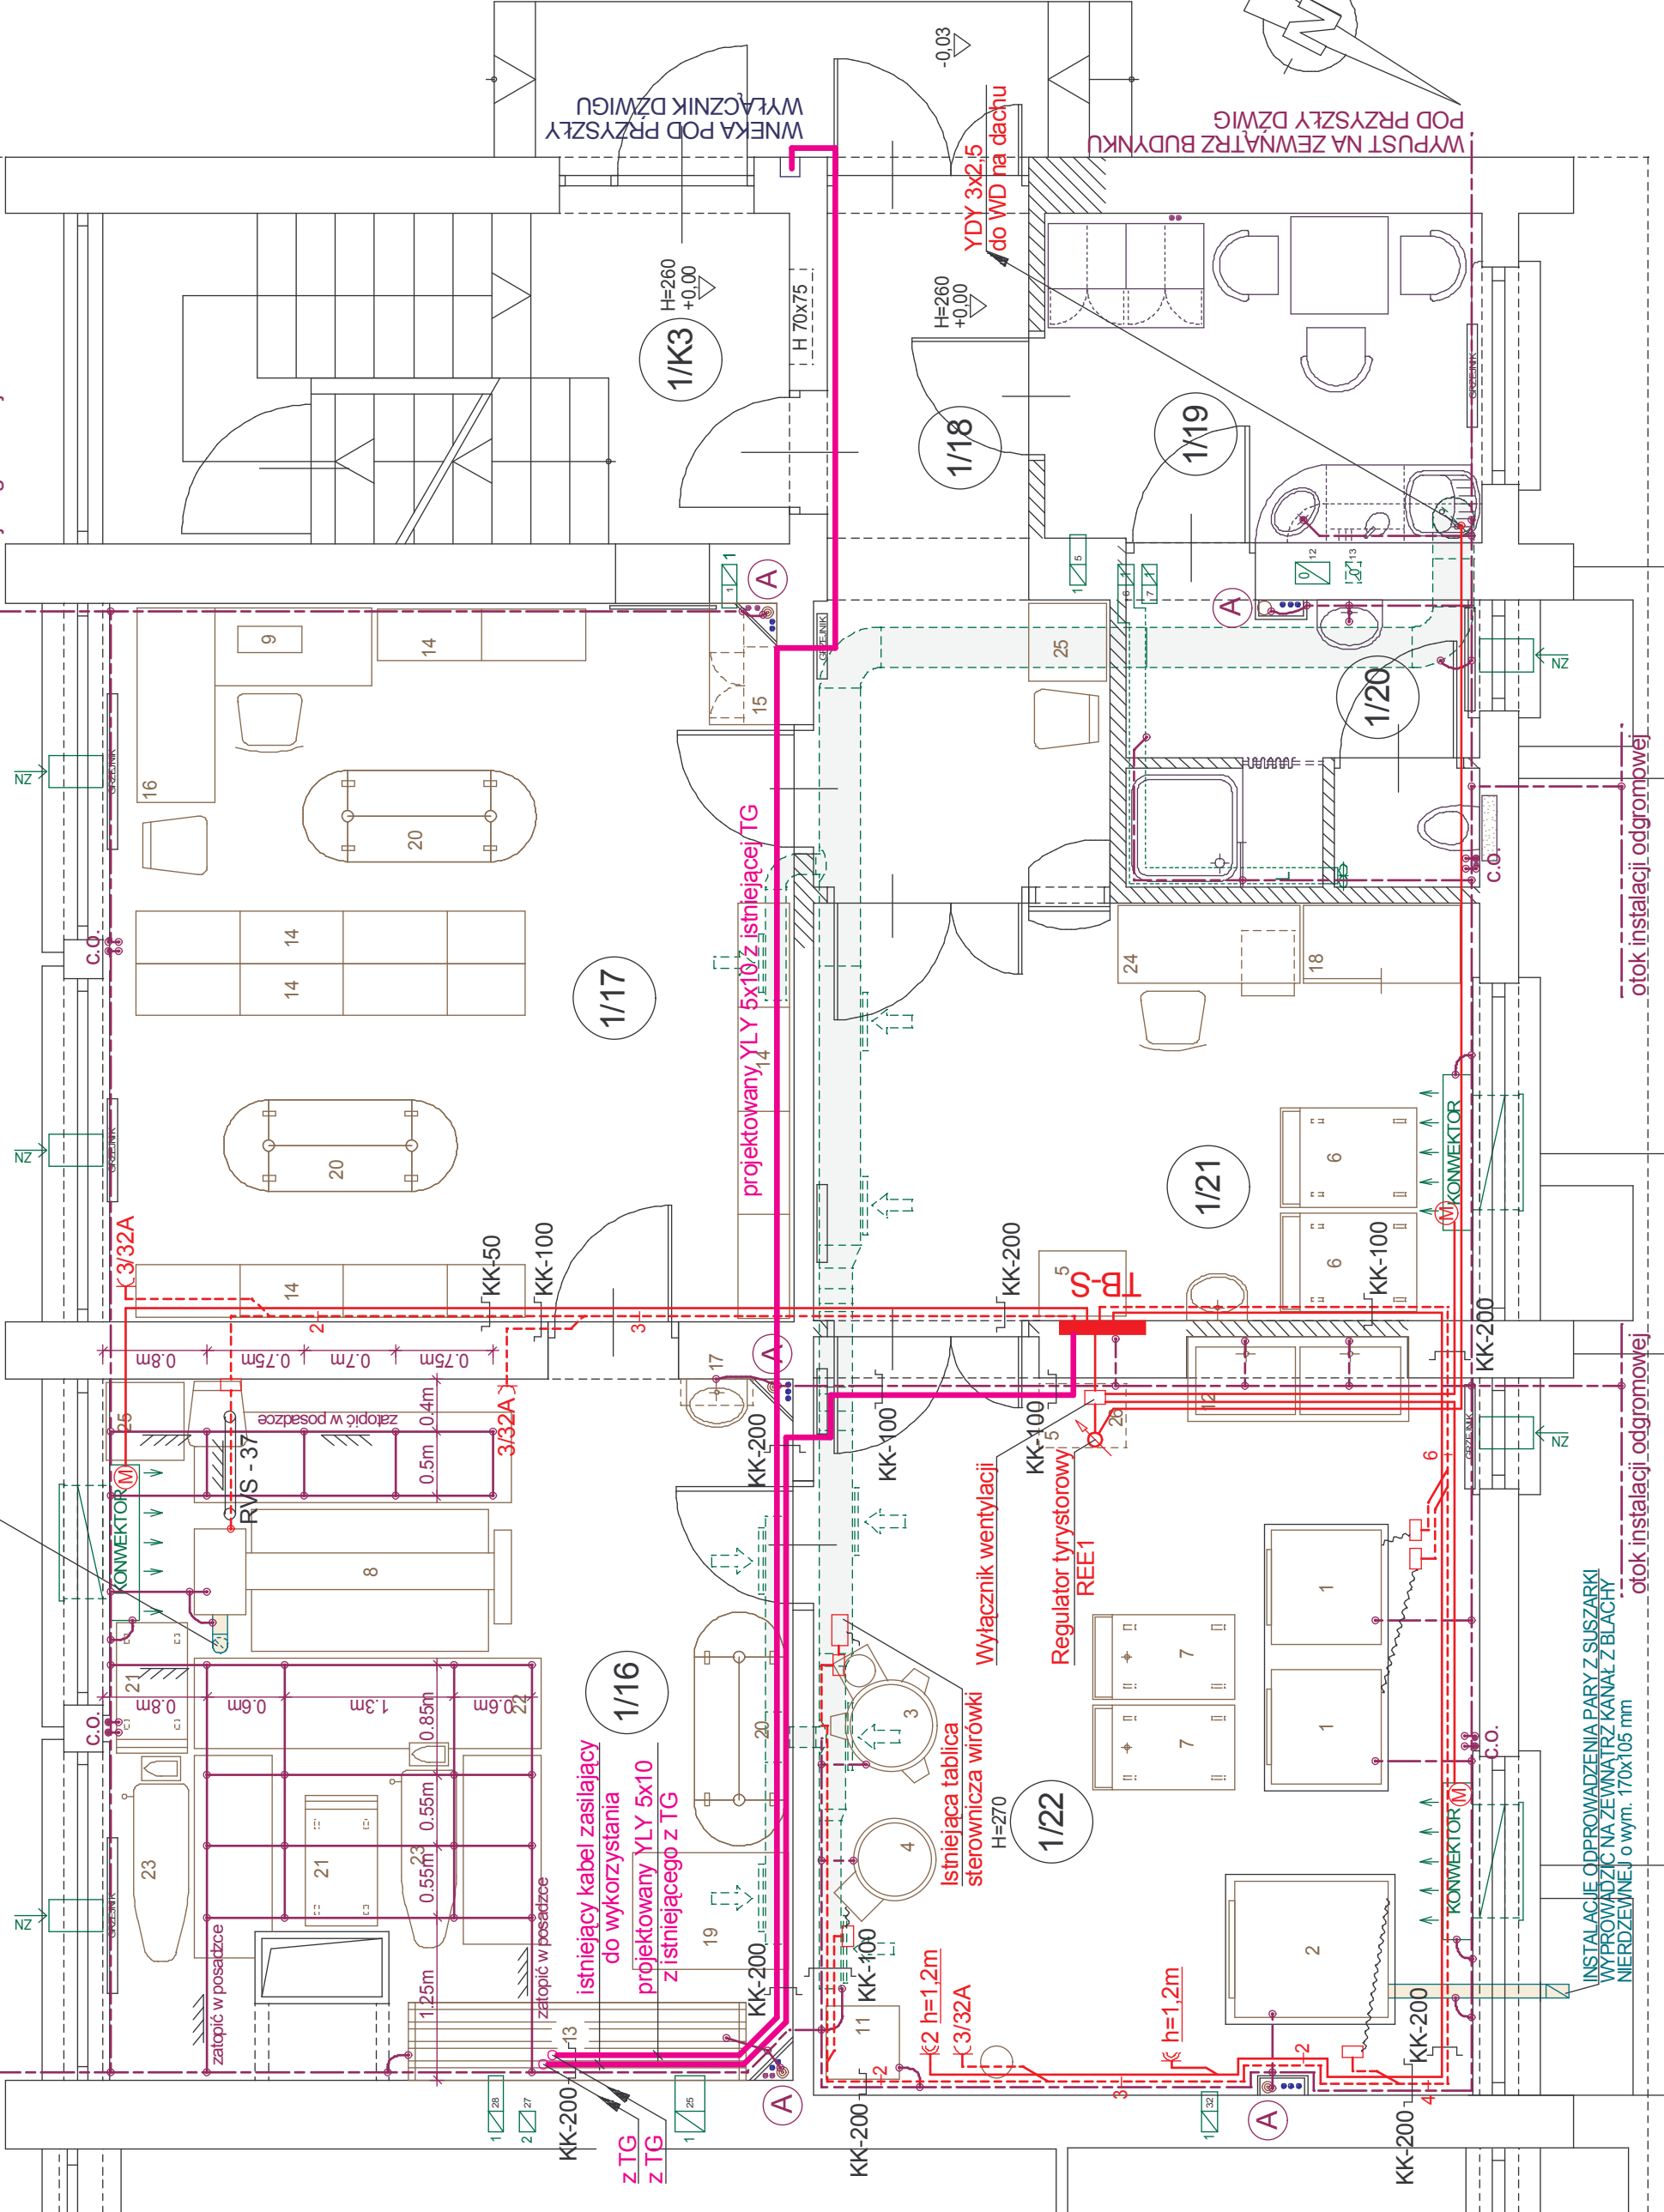



Allplan

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU - FRAGMENT

| LP | POMIESZCZENIE | POW.m2 |
|------|--|--------|
| 1/16 | PRASOWANIE - MAGIEL | 28,70 |
| 1/17 | WAGAZYN RZECZY CZYSTYCH (WYPRANYCH I WYPRASOWANYCH) | 29,40 |
| 1/18 | KOMUNIKACJA | 9,70 |
| 1/19 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 8,60 |
| 1/20 | WC + UMYWALNIA | 5,80 |
| 1/21 | PRZYMOWANIE I SEGREGOWANIE RZECZY DO PRANIA | 16,50 |
| 1/22 | PRALNIA | 28,40 |

OZNACZENIA:

- | | |
|---|--|
| ----- | instalacja wyrównawcza Fe/Zn $\varnothing 25 \times 4$ n/t |
| - - - - - | instalacja siłowa 3-faz. p/t - w ciągach wielokrotnych, prowadzona w korytkach perforowanych |
| ————— | instalacja siłowa 1-faz. p/t - w ciągach wielokrotnych, prowadzona w korytkach perforowanych |
| ~~~~~ | połączenia do urządzeń - przewód giętki typu OW, |
|  | wyłącznik VISTOP w obudowie IP 65 - mocować na wysokości 1,2 - 1,4 m od posadzki, |
|  | łączyć wszystkie piony (metalowe) do szyny wyrównawczej połączenia wykonać przewodem DY 20-10 lub LY 20-10 |

JWAGA!

- * Obudowę wentylatora dachowego DVS1 311 ES połączyć z instalacją odgromową na dachu
- * Typ i przekroje przewodów podano na schemacie tablicy TB-S

OCHRONA OD PORAZENÍ:

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE PRALNI :

1. "PRALMA" Sp. zo. z. PRALNICA BĘBNOWA ELEKTRYCZNA
PBE 15 zasilenie: 3N~380/220V, 50Hz, Moc zainstalowana:
18,6kW, Moc grzejników: 18kW, Masa: 210kg,
szer.: 88cm, gł.: 85cm, wys.: 125cm
2. Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Pralniczych
"Demet - Wuten" SUSZARKA BĘBNOWA typ SB 16E,
szer.: 105cm, gł.: 118cm, wys.: 178cm
3. "PRALFA" WIROWKA PRALNICZA Typ WR-15,
Napędze 3x380V ~50Hz, Moc zainstalowana 2,2 kW,
wym.gab. 1250x1000x780 (z otwarta kłapą wys. 146cm)
WIROWKA PRALNICZA
4. WAGA PRZESUWNIKOWA typ: WP-60
Klasa III, Obciążenie max. 60kg
5. WÓZEK NA BRUDNĄ POŚCIEŁ wym. 76x90x120
6. WÓZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ODPŁYWEM
wym.gab.65x110x48 (z poręczą wys. 90cm)
7. "PRALFA" PRASOWNICA NIECKOWA ELEKTRYCZNA
MG-3E/A
8. MASZYNA DO SZYCIA
- 9.

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE PRALNI :

11. STACJA UZDATNIANIA WODY
12. ZLEW GOSPODARCY DWUKOMOROWY
13. SUSZARKA DWUPOZIOMOWA - WIESZAK ZE STALU
NIERDZEWNEJ MOCOWANA WSPORNIKOWO DO ŚCIANY
14. REGAŁY NA CZYSTĄ, WYPRASOWANĄ POŚCIEŁ
I CZYSTĄ, WYPRASOWANĄ ODZIEŻ
15. BLAT Z SZAFKĄ DOLNĄ I GÓRNĄ
16. BLATY I SZAFKI ROBOCZE KRAWCOWEJ
17. SZAFKA WISZĄCA NAD UMYWALKĄ, APTECZKA
18. SZAFKA GOSPODARCZA 60x120
19. STÓŁ DO PRASOWANIA 100x200
20. WIESZAK RUCHOMY
21. KOSZ NA RZECZY DO PRASOWANIA
22. MATY ANTYELEKTROSTATYCZNE 70x200
23. DESKI DO PRASOWANIA firmy LAURASTAR
24. BIURKO 60x140
25. STOLIK
26. WAGA ELEKTRONICZNA

| | |
|---|-------------------------------------|
| <h1>RZUT PARTERU - PRALNIA 1:50</h1> <h2>INSTALACJA SIŁOWA I WYRÓWNAWCZA</h2> | |
| <p>TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA PRALNI Z POMIĘSZCZENIAMI POMOCNICZYM, ZAPLECZEM SOCJALNE BUDYNKU DHS UL. SŁOWACKIEGO 20, ZIELONA GÓRA</p> | |
| <p>BRANŻA: ELEKTRYCZNA</p> | |
| PROJEKTANT: | imię i nazwisko inż. JAN LUCHMUS |
| ASYSTENT: | techn. bud. EWA SYTYK |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. inż. TADEUSZ BARTKOWIAK |
| <p>UPRAWNIENIA 15478/ZG</p> | |
| <p>DATA I NR RYS. 12.2006</p> | |
| <h1>E-2</h1> | |